



160008280285



(2016) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

国空质检 (委) 字 (2017) 第 AC428 号

产品名称

Name of Product

海信薄天风管机

委托单位

Client

青岛海信日立空调系统有限公司

生产单位

Manufacturer

青岛海信日立空调系统有限公司

检验类别

Test Category

委托检验

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and

Testing for Air Conditioning Equipment

国家空调设备质量监督检验中心


检 验 报 告

报告编号: 2017AC428


共 3 页 第 1 页

样品编号	2017AC428		
产品名称	海信薄天风管机	规格型号	HVR-71KF/E2FZBp/PN
		商 标	海信/HISENSE
委托单位	青岛海信日立空调系统有限公司	出厂编号	QZL3XGBQ0191
		生产日期	2017 年 11 月 14 日
生产单位	青岛海信日立空调系统有限公司	送样数量	1 台
		送样日期	2017 年 12 月 1 日
检验类别	委托检验	检验日期	2017 年 12 月 1 日
委托单位 地址	青岛市黄岛区前湾港路 218 号 邮政编码: 266510		
检验依据	参照 GB/T 18801-2015 《空气净化器》		
检验地点	北京市通州区徐辛庄葛渠村北口		
检验用 仪器、装置	30m ³ 环境测试舱、大气采样仪、分光光度计		
检验项目	甲醛净化效率		
检 验 结 论	检验结果详见第 2 页。 本页以下空白。		
	检验单位公章 签发日期: 2017 年 12 月 26 日 		

批准:



审核:



主检:



国家空调设备质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号：2017AC428

共 3 页 第 2 页

样品编号		2017AC428			
检 验 结 果					
序号	检验项目	单位	时间	污染物浓度	检验结果
1	甲醛净化效率	%	0	1.367mg/m ³	26.0
			3h	1.012mg/m ³	
备注	检验说明： 1. 环境测试舱环境条件： 温度为 23℃-27℃；相对湿度为 40%-60%。 2. 测试样品工作状态：开启整机自带的 Nanoe 功能，高风档测试。 3. 输入功率：124.5W。 4. 甲醛 3h 自衰减率为 12.3%。 5. 净化效率=[（初始浓度 - 终止浓度）÷ 初始浓度]× 100%。 本页以下空白。				

国家空调设备质量监督检验中心


检 验 报 告

报告编号: 2017AC428


共 3 页 第 3 页

样品编号	2017AC428
样 品 描 述	
生产单位	青岛海信日立空调系统有限公司
规格型号	HVR-71KF/E2FZBp/PN
外形尺寸 (mm)	/
输入电压 (V/Hz)	220/50
输入功率 (kW)	0.12 (制冷)、0.12 (制热)
额定风量 (m ³ /min)	18
出厂编号	QZL3XGBQ0191
生产日期	2017 年 11 月 14 日

备 注: 以下为样品照片。该样品的外形尺寸为 1180mm×470mm×190mm。进风口尺寸为 1050mm×155mm, 出风口尺寸为 1020mm×130mm。

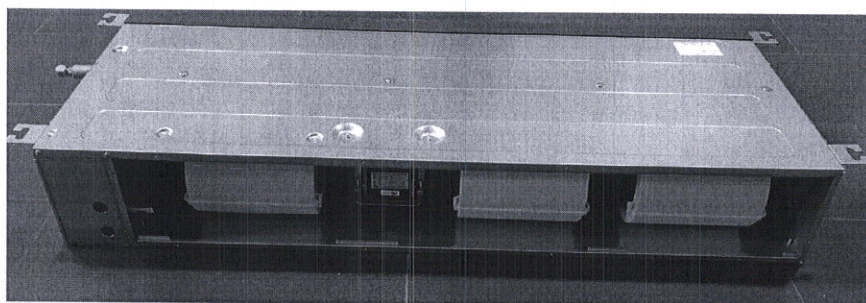

进风口面

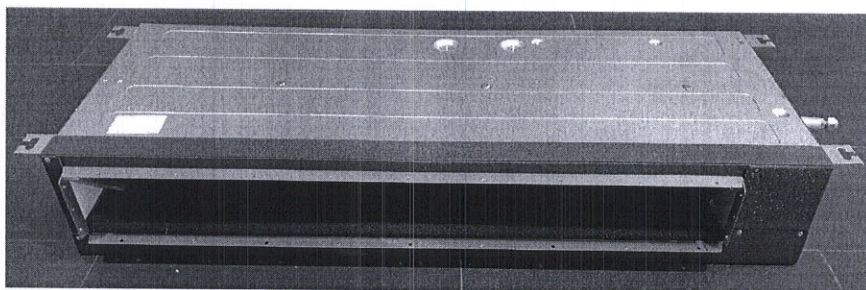

出风口面

本页以下空白。